

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR).

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP)	Valores Obtidos		N.º Análises superiores VP	%	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Agendadas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	88	11	89%	108	108	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	>100	21	79%	108	108	100%
Desinfetante residual (mg/L)	---	0,00	1,17	---	---	108	108	100%
Alumínio (µg/L Al)	200	<5	108	0	100%	13	13	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	1	0	100%	29	29	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100ml)	0	0	>100	2	85%	16	16	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	<44,6	365	0	100%	29	29	100%
Cor (mg/L PtCo)	20	<3,0	<3,0	0	100%	29	29	100%
Enterococos (N/100 mL)	0	0	>100	6	77%	29	29	100%
Ferro (µg/L Fe)	200	<5,0	109	0	100%	16	16	100%
Manganês (µg/L Mn)	50	<5,0	94	1	95%	21	21	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	Sem alteração anormal	0	>300	---	---	29	29	100%
pH (Unidades pH)	≥6,5 e ≤9,5	5,5	8,0	5	81%	29	29	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	29	29	100%
Turvação (NTU)	4	<0,20	<1,0	0	100%	29	29	100%
1,2 – dicloroetano (µg/L) ⁽³⁾	3	<0,750	<0,750	0	100%	8	8	100%
Amónio (mg/L NH ₄)	0,5	<0,025	<0,05	0	100%	8	8	100%
Antimónio (µg/L Sb) ⁽³⁾	10	<0,50	4,7	0	100%	9	9	100%
Arsénio (µg/L As) ⁽³⁾	10	<3,0	6,8	0	100%	17	17	100%
Benzeno (µg/L) ⁽³⁾	1	<0,20	<0,20	0	100%	8	8	100%
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,01	<0,0030	<0,0030	0	100%	8	8	100%
Boro (mg/L B) ⁽³⁾	1,5	<0,010	0,017	0	100%	8	8	100%
Bromatos (µg/L BrO ₃) ⁽³⁾	10	<3,0	<3,0	0	100%	8	8	100%
Cádmio (µg/L Cd) ⁽³⁾	5	<0,5	<0,5	0	100%	8	8	100%
Cálcio (mg/L Ca)	---	<2,5	34	---	---	8	8	100%
Chumbo (µg/L Pb)	10	<0,30	1,1	0	100%	8	8	100%
Cianetos (µg/L CN) ⁽³⁾	50	<5	<10	0	100%	8	8	100%
Cloratos (mg/L ClO ₃)	0,25	<0,08	0,24	0	100%	8	8	100%
Cloretos (mg/L Cl) ⁽³⁾	250	<10,0	23,4	0	100%	8	8	100%
Cloritos (mg/L ClO ₂)	0,25	<0,02	<0,050	0	100%	8	8	100%
Cobre (mg/L Cu)	2	<0,0005	0,013	0	100%	8	8	100%
Crómio (µg/L Cr)	50	<0,5	2,4	0	100%	8	8	100%
Dureza total (mg/L CaCO ₃)	---	<1,03	116	---	---	8	8	100%
Fluoretos (mg/L F) ⁽³⁾	1,5	<0,120	0,22	0	100%	8	8	100%
Magnésio (mg/L Mg)	---	<0,25	6,6	---	---	8	8	100%
Mercúrio (µg/L Hg) ⁽³⁾	1	<0,0100	<0,10	0	100%	8	8	100%
Níquel (µg/L Ni)	20	<0,5	3,1	0	100%	8	8	100%
Nitratos (mg/L NO ₃) ⁽³⁾	50	<1,0	26,2	0	100%	10	10	100%
Nitritos (mg/L NO ₂)	0,5	<0,005	<0,10	0	100%	8	8	100%
Oxidabilidade (mg/L O ₂)	5	<1,0	<1,5	0	100%	8	8	100%
Potássio (mg/l K)	Sem alteração anormal	<2,5	2,1	---	---	8	8	100%
Selénio (µg/L Se) ⁽³⁾	20	<0,5	<0,5	0	100%	8	8	100%
Sódio (mg/L Na) ⁽³⁾	200	<5,0	19,5	0	100%	8	8	100%
Sulfatos (mg/L SO ₄) ⁽³⁾	250	<10,0	33	0	100%	8	8	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L):	10	<0,20	<0,20	0	100%	8	8	100%
Tetracloroeteno(µg/L) ⁽³⁾	---	<0,20	<0,20	---	---	8	8	100%
Tricloroeteno(µg/L) ⁽³⁾	---	<0,10	<0,10	---	---	8	8	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L):	0,1	<0,0200	<0,0200	0	100%	8	8	100%
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	8	8	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	8	8	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	8	8	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)	---	<0,0200	<0,0200	---	---	8	8	100%
Trihalometanos - total (µg/L):	100	<0,10	30,3	0	100%	8	8	100%
Clorofórmio(µg/L)	---	<0,10	13,3	---	---	8	8	100%
Bromofórmio(µg/L)	---	<0,20	1,79	---	---	8	8	100%
Bromodiclorometano(µg/L)	---	<0,10	9,74	---	---	8	8	100%
Dibromoclorometano(µg/L)	---	<0,10	6,12	---	---	8	8	100%
Pesticidas – total (µg/L) ⁽³⁾	0,50	<0,03	<0,03	0	100%	32	32	100%
Alacloro (µg/L) ⁽³⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
AMPA (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	3	3	100%
Bentazona (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	29	29	100%
Clorpirifos (µg/L) ⁽³⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilsimazina (µg/L) ⁽³⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Desetilterbutilazina (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	3	3	100%
Dimetenamida-P (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	3	3	100%
Dimetoato (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/L) ⁽³⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Gilfosato (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	3	3	100%
Imidaclopride (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
M656PH051 (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	3	3	100%
MCPA (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	3	3	100%
Metalaxil (µg/L) ⁽²⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	2	2	100%
Metolacloro (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Metribuzina (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	1	1	100%
Simazina (µg/L) ⁽³⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Terbutilazina (µg/L) ⁽³⁾	0,10	<0,030	<0,030	0	100%	3	3	100%
Tebuconazol (µg/L) ⁽³⁾	1,10	<0,030	<0,030	0	100%	3	3	100%
2,4-D ⁽²⁾	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Alfa total (Bq/L) ⁽³⁾	0,10 ⁽²⁾	<0,04	0,09	0	100%	10	10	100%
Beta Total (Bq/L) ⁽³⁾	1,0 ⁽²⁾	---	---	---	---	---	---	---
Dose indicativa total (mSv/L) ⁽³⁾	0,1	<0,1	<0,1	0	100%	10	10	100%
Radão (Bq/L)	500	42,6	329	0	100%	7	7	100%

NOTAS:

(1) Zonas de abastecimento controladas: Origem AdDP-Lever Norte, Visalto, Alvre, Casconha, Castromil, Devesa, Gandra, Parada, Povar, Recarei, Santa Comba, Santo Amaro, Sarnada, Senande, Urbanização "O Ninho", Vilar.

(2) Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta AdDP - Águas do Douro e Paiva, SA.

(3) Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta AdDP - Águas do Douro e Paiva, SA e pela entidade gestora em baixa SMAS de Paredes.

(4) Níveis de verificação (alerta)

Definições:

Controlo de Rotina: tem como objetivo fornecer regularmente informações sobre a qualidade organolética e microbiológica da água destinada ao consumo humano, bem como sobre a eficácia dos tratamentos existentes, especialmente a desinfecção, tendo em vista determinar a conformidade da água com os valores paramétricos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto;

Controlo de Inspeção: tem como objetivo obter as informações necessárias para verificar o cumprimento dos valores paramétricos do o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto;

Conservativos: parâmetros em relação aos quais não há alterações desfavoráveis entre o ponto de entrega em alta e as torneiras dos consumidores, estando, neste caso, a EG em baixa dispensada de efetuar o seu controlo analítico.


Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas corretivas):

Durante o período em análise, foram registados 32 incumprimentos que se encontram devidamente justificados nos mapas de divulgação dos resultados da qualidade da água das zonas de abastecimento onde ocorreram as não conformidades - ZA Castromil, Fontanário 1º de Maio, Fontanário Além Rio, Fontanário Calvário, Fontanário Central do Monte, Fontanário Corujeira, Fontanário do Salto, Fontanário Eiró, Fontanário Formigueiro, Fontanário Monte, Fontanário Ousarém, Fontanário Parque Cortinhas, Fontanário Parque de Lazer e Fontanário Silveiras. Todas situações de incumprimento foram acompanhada pela Autoridade de Saúde. Para informação mais detalhada sobre estes resultados, por favor dirija-se ao nosso serviço de atendimento.

Responsável da Qualidade da Água: José Monteiro


Data de publicação no website: 2026-02-10

MAPA DA ZONA DE ABASTECIMENTO:

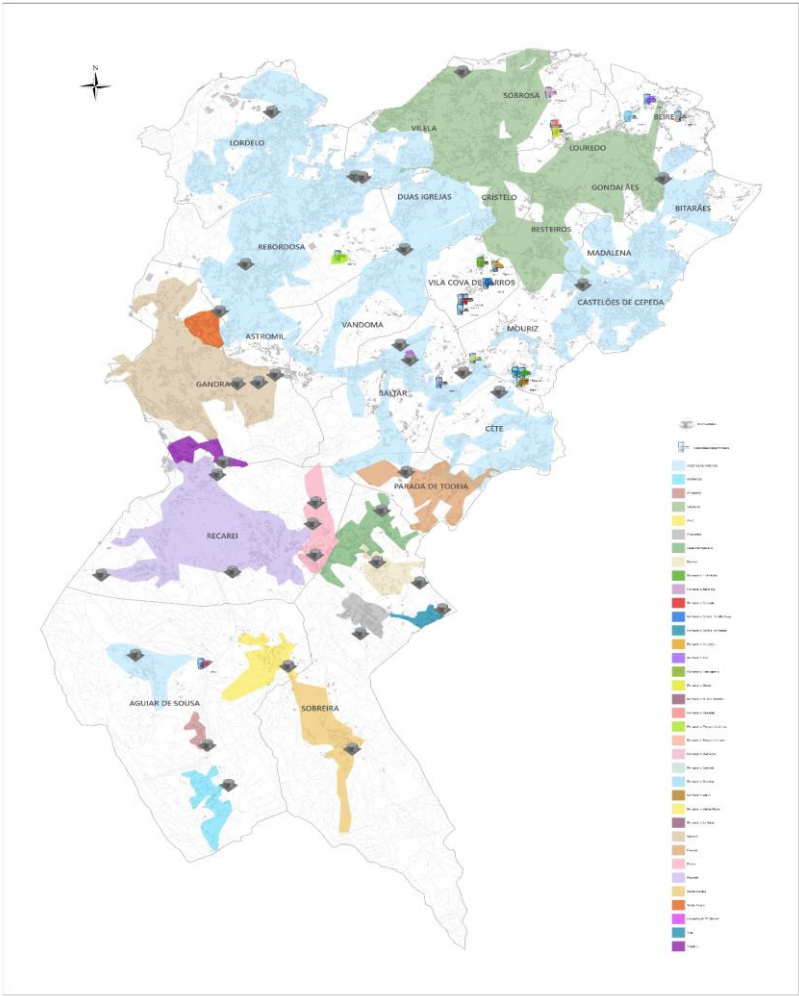

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR:

(%) DE ANÁLISES CONFORMES

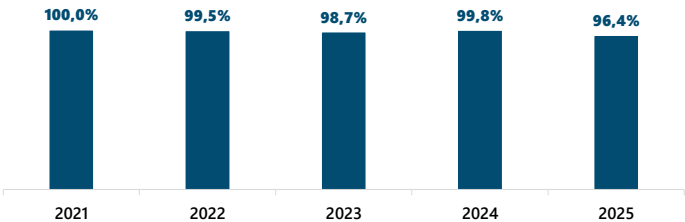

	4.º Trimestre		Anual (acumulado)	
	Previstas no	Realizadas	Previstas no	Realizadas
N.º de análises realizadas**	943	943	4403	4403
% de análises realizadas	100%		100%	
N.º de incumprimentos**	43		126	
% de resultados conformes	94,2%		96,4%	

** não inclui contabilização de parâmetros conservativos.